



La cotización del proponente se ajustará al siguiente detalle

	Taller de carpintería				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD.	CANT	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1:1	Provisión e instalación de protecciones para ampliación de TSPB2	U	1	,	,
1:2	Provisión e instalación de bandeja metálica perforada con tapa 300 mm, con accesorios. (Instalación a la vista)	МІ	65	•	
1:3	Provisión e instalación de bandeja metálica perforada con tapa 150 mm, con accesorios. (Instalación a la vista)	ml	22		
1:4	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4", para circuitos de iluminación, con accesorios. (Instalación a la vista)		80		
1:5	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4", para circuitos de tomacorrientes, con accesorios. (Instalación a la vista)	ml	65		
1:6	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4", para máquinas fijas de trabajo. (Instalación a la vista)	ml	65		
1:7	Provisión e instalación de cableado para circuitos de iluminación LS0H subterráneo 3x2.5 mm2 por bandeja	ml	100		
1:8	Provisión e instalación de cableado para circuitos de tomacorrientes TUG LS0H subterráneo 3x2.5 mm2 por bandeja	ml	50		
1:9	Provisión e instalación de cableado para circuitos de tomacorrientes TUE LS0H subterráneo de 3x4 mm2 por bandeja	ml	90		
1:10	Provisión e instalación de cableado para circuitos de iluminación LS0H 3x1x2.5 mm2 por caño	ml	95		
1:11	Provisión e instalación de cableado para circuitos de tomacorrientes TUG LS0H 3x1x2.5 mm2 por caño	ml	75		
1:12	Provisión e instalación de cableado para circuitos de tomacorrientes LS0H subterráneo 4x2.5 mm2 para maquinas fijas	ml	150		
	Provisión e instalación de tomacorrientes dobles de 10 A para usos generales. Marca Cambre o similar	U	22		

1

"2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES"

DE SARRA



	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Provisión e instalación de tomacorrientes simples de 20 A para usos especiales. Marca Cambre o similar	U	25	
5	Provisión e instalación de llaves de efecto simples. Marca Cambre o similar	U	10	
1:16	Provisión e instalación de cajas terminales para maquinaria, más conexión de caño corrugado estanco IP64.	U	10	
1:17	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Lumenac, Alfa 2 250E, con lámpara incluida (cálida) y equipo completo, con lente y accesorios de fijación. Color negro.	U	22	
1:18	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Lumenac, Marea 236X o similar, con lámpara incluida (2x36W cálida) y equipo completo.	U	4	
1:19	Provisión e instalación de iluminación de emergencia Gama Sonic GX16 L o similar, completos	U	6	
1:20	Provisión e instalación de iluminación con señalética Gama Sonic GX18 PEL o similar, completos	U	4	
	Depósito y Baños de Mantenimi	ento		
1:21	Provisión e instalación de bandeja metálica portacable perforada de 300 mm	ml	15	
1:22	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4", para circuitos de iluminación, con accesorios.	ml	53	
1:23	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4", para circuitos de tomacorrientes, con accesorios.	ml	48	
1:24	Provisión e instalación de cableado para circuitos de iluminación LS0H subterráneo 3x2.5 mm2 por bandeja	ml	55	
1:25	Provisión e instalación de cableado para circuitos de tomacorrientes TUG LS0H subterráneo 3x2.5 mm2 por bandeja	ml	54	
1:26	Provisión e instalación de cableado para circuitos de iluminación LS0H 3x1x2.5 mm2 por caño	ml	60	9
1:27	Rrovisión e instalación de cableado para circuitos de tomacorrientes TUG LS0H 3x1x2.5 mm2 por caño	ml	55	





1:28	Provisión e instalación de cableado para circuitos de tomacorrientes TUE LS0H subterráneo 3x4 mm2	ml	30			
1:29	Provisión e instalación de tomacorrientes dobles de 10 A para usos generales. Marca Cambre o similar	U	2	(*)		
1:30	Provisión e instalación de tomacorrientes simples de 20 A para usos especiales. Marca Cambre o similar	U	9	,	٠.	. 1
1:31	Provisión e instalación de llaves de efecto simples. Marca Cambre o similar	U	4			
1:32	Provisión e instalación de llaves de efecto 2 puntos. Marca Cambre o similar	U	2			
1:33	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Lumenac, Alfa 2 250E, con lámpara incluida (cálida) y equipo completo, con lente y accesorios de fijación. Color negro.	U	6			
1:34	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Lumenac, Marea 236X o similar, con lámpara incluida (2x36W cálida) y equipo completo.	U	4	2		
1:35	Provisión e instalación de artefactos de iluminación de embutir Candil E265 o similar, completos	U	8			8
1:36	Provisión e instalación de iluminación de emergencia Gama Sonic GX16 L o similar, completos	U	3			
1.37	Provisión e instalación de iluminación con señalética Gama Sonic GX18 PEL o similar, completos	U	2			
1:38	Provisión e instalación de sensores de movimiento para iluminación Secuen IPC-360 o similar	u	4			
1:39	Provisión e instalación de extractores Nelson 521ST o similar	U	2			
	Sala de máquinas y baños - cociend	do redes				
1:40	Provisión e instalación de bandeja metálica perforada con tapa 150 mm, con accesorios. (Instalación a la vista)	ml	20			20
1:41	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4" para circuitos de iluminación, con accesorios.	ml	55			





1:42	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4", para circuitos de tomacorrientes, con accesorios.	ml	65				
					28.		
1:43	Provisión e instalación de cableado para circuitos de iluminación LS0H 3x1x2.5 mm2 por caño	ml	64				
1:44	Provisión e instalación de cableado para circuitos de tomacorrientes TUG LS0H 3x1x2.5 mm2 por caño	ml	74		*		
1:45	Provisión e instalación de tomacorrientes dobles de 10 A para usos generales. Marca Cambre o similar	U.	7	-			
1:46	Provisión e instalación de llaves de efecto simples. Marca Cambre o similar	U .	3				
1:47	Provisión e instalación de llaves de efecto 2 puntos. Marca Cambre o similar	U	2	×	E		2
1:48	Provisión e instalación de artefactos de iluminación de embutir Candil E265 o similar, completos	U	10		8 8		
1:49	Provisión e instalación de iluminación de emergencia Gama Sonic GX16 L o similar, completos	U	2				2. 2
1:50	Provisión e instalación de iluminación con señalética Gama Sonic GX18 PEL o similar, completos	U _.	2	,	et i		
1:51	Provisión e instalación de sensores de movimiento para iluminación Secuen IPC-360 o similar	U	2				
1:52	Provisión e instalación de extractores Nelson 521ST o similar	U	2				741
	Pasillos y Accesos					3	
1:53	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4", para circuitos de iluminación, con accesorios.	ml	50				
1:54	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4", para circuitos de tomacorrientes, con accesorios.	ml	35				
1:55	Provisión e instalación de cableado para circuitos de iluminación LS0H 3x1x2.5 mm2 por caño	ml	57	×			
1:56	Provisión e instalación de cableado para circuitos de tornacorrientes TUG LS0H 3x1x2.5 mm2 por caño	ml	40				

کر





Anexo F

				·	
1:57	Provisión e instalación de tomacorrientes dobles de 10 A para usos generales. Marca Cambre o similar	U	5		
1:58	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Artelum Premium cod: 80002 BL o similar, con lámparas tubo fl. 2x36 3500K, equipo completo.	U	13		
1:59	Provisión e instalación de iluminación de emergencia Gama Sonic GX16 L o similar, completos	U	6		
1:60	Provisión e instalación de iluminación con señalética Gama Sonic GX18 PEL o similar, completos	U	3		
	Sala de grabación				
1:61	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4", para circuitos de iluminación, con accesorios.	ml	170		
1:62	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4", para circuitos de tomacorrientes, con accesorios.	ml	210		
1:63	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4", para circuitos de corrientes débiles, con accesorios.	ml	60		
1:64	Provisión e instalación de cableado para circuitos de iluminación LS0H 3x1x2.5 mm2 por caño	ml	200		
1:65	Provisión e instalación de cableado para circuitos de tomacorrientes TUG LS0H 3x1x2.5 mm2 por caño	ml	120		
1:66	Provisión e instalación de cableado para circuitos de tomacorrientes TUE LS0H 3x1x4 mm2 por caño	ml	120	-	
1:67	Provisión e instalación de tomacorrientes dobles de 10 A para usos generales. Marca Cambre o similar	U	30		
1:68	Provisión e instalación de tomacorrientes simples de 20 A para usos especiales. Marca Cambre o similar	U	10		ā
1:69	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Artelum Premium cod: 80002 BL o similar, con lámparas tubo fl. 2x36 3500K, equipo completo.	U	2		
1:70	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Lucciola Square cod: 1048 o similar, con lámparas (236W 3500K) y equipo completo.	U	5		
	Artelum Premium cod: 80002 BL o similar, con lámparas tubo fl. 2x36 3500K, equipo completo. Provisión e instalación de artefactos de iluminación ucciola Square cod: 1048 o similar, con lámparas		7		

لر





1:71	Provisión de equipos de iluminación, marca Lucciola, modelo Aston III 2055 o similar (lámpara y fuente incluida), similar o superior	U	5	
1:72	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Philips aplique Susan cod: 915002022101 o similar, con lámpara fl. 1xE27 3000K completo.	U	10	
1:73	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Artelum Telescopy AR111 cod: 53310 NT negro o similar, con lámpara AR111 led 3000k y equipo completo.	U	6	
1:74	Provisión e instalación de iluminación de emergencia Gama Sonic GX16 L o similar, completos	U	4	
1:75	Provisión e instalación de iluminación con señalética Gama Sonic GX18 PEL o similar, completos	U	3	
1:76	Instalación de componentes de audio para sector de exposiciones y sala de grabación (mano de obra)	GI	1	
	Patio interno y fachada exteri	ior		
1:77	Provisión e instalación de tablero de control de circuitos de iluminación (TSSEG)	U	1	
1:78	Provisión de componentes para protección y control de iluminación externa en tableros existentes, patio interno y fachadas de calle (en TSPB1 y TSEXP)	U	1	
1:79	Provisión e instalación de cable de comando 24x1,5 mm2 por bandeja portacable, para control de luminarias	ml	35	
1:80	Provisión e instalación de canalización para iluminación de patio interno, con caño de PVC 2 ½"	ml	300	
1:81	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4", para circuitos de iluminación fachada Dorrego, con accesorios.	ml	140	
1:82	Provisión e instalación de cableado para circuitos de iluminación LS0H 3x1x2.5 mm2 por caño	ml	240	
1:83	Provisión e instalación de cableado para iluminación de patio interno con cable subterráneo LS0H de 3 x 4 mm2	МІ	345	
_				







					CALIFORNIA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
1:84	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Lucciola Vela I cod: 1071 farola cod: 1071 cabezal o similar, con lámpara halógena 3000k y equipo completo, incluye provisión de base hormigón para anclado de farola.	U	18			
1:85	Provisión e instalación de Proyectores con lamp. HQI 150 w 3000 °K o similar para fachada lado Dorrego	U	10			
1:86	Provisión e instalación de Aplique Tipo wing 2 con lámparas AR111 y drivers de 6w o similar	U	28	. 6		2 3
1:87	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Lucciola EP 020 o similar, con lámpara led y equipo completo, sobre base de hormigón	U	10			
	Depósitos, oficina PRO-HUER	TA				
1:88	Provisión e instalación de tablero seccional Pro-Huerta	U	1			
1:89	Provisión e instalación de alimentador desde TSPB2 hasta TSPH tipo LS0H subterráneo 4x16 mm2	ml	100			
1:90	Provisión e instalación de bandeja perforada con tapa 150 mm, con accesorios. (Instalación a la vista)	ml	10			
1:91	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4", para circuitos de iluminación, con accesorios.	ml	120	e e e		
1:92	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4", para circuitos de tomacorrientes, con accesorios.	ml	120	E ⁽		
1:93	Provisión e instalación de canalización para iluminación de patio interno, con caño de PVC 2 ½"	ml	270			
1:94	Provisión e instalación de cableado para circuitos de iluminación LS0H 3x1x2.5 mm2 por caño	ml	138			
1:95	Provisión e instalación de cableado para circuitos de tomacorrientes TUG LS0H 3x1x2.5 mm2 por caño	ml	138	. (4)		*0
1.96	Provisión e instalación de cableado para iluminación de patio interno con cable subterráneo LS0H subterráneo de 3 x 2,5 mm2	MI	320	ie u se		10
1.		1				

ل






1:97	Provisión e instalación de tomacorrientes dobles de 10 A para usos generales. Marca Cambre o similar	U	25		
1:98	Provisión e instalación de tomacorrientes dobles de 10 A para usos generales, exterior. Marca Cambre o similar	U	15		
1:99	Provisión e instalación de llaves de efecto simples. Marca Cambre o similar	U	4		
1:100	Provisión e instalación de llaves de efecto combinadas Marca Cambre o similar	U	2	*	
1:101	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Lucciola Square cod: 1048 o similar, con lámparas (2x36W 3500K) y equipo completo.	u ·	11	t.	
1:102	Provisión e instalación de artefactos de iluminación de embutir Candil E265 o similar, completos	U .	2	10	
1:103	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Lucciola Queen cod: PR.260X o similar, con lámparas fl. 1xE27 3000K y equipo completo.	U	10		2
1:104	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Lucciola EP.020 o similar , con lámpara led y equipo completo, sobre base de hormigón	U	24		
1:105	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Lucciola Muro 1V cod: EX.023 o similar, con lámparas fl. G24.q3 4500K y equipo completo.	U	10		
1:106	Provisión de equipos para iluminación marca Artelum, modelo Forest II o similar, con lámpara PAR38 LED,	U	6		
1:107	Provisión e instalación de iluminación de emergencia Gama Sonic GX16 L o similar, completos	U	5		
1:108	Provisión e instalación de sensores de movimiento para iluminación Secuen IPC-360 o similar	U	1		
1:109	Provisión e instalación de extractores Nelson 521ST o similar	U	1		
1:110	Provisión e instalación de PAT con electrodo de 2 m, con su respectiva cámara de inspección 30 x 30 cm, y certificación	U	1		






	Estacionamiento y garita				
1:111	Provisión e instalación de tablero seccional de circuitos de estacionamiento.	U	1		
1:112	Provisión e instalación de canalización para iluminación de patio interno, con caño de PVC 2 ½"	ml	29	Se 1 4	
1:113	Provisión e instalación de alimentador desde TSPH hasta TSES tipo PVC subterráneo 3x4 mm2	ml	26	sian	
1:114	Provisión e instalación de cable de comando 7x1,5 mm2 por bandeja portacable, para control de luminarias	ml	26	=	
1:115	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4", para circuitos de iluminación, con accesorios.	ml	87		
:116	Provisión e instalación de cañería de hierro semipesado 3/4", para circuitos de tomacorrientes, con accesorios.	ml	10		
:117	Provisión e instalación de cableado para circuitos de iluminación LS0H 3x1x2.5 mm2 por caño	ml	100		
:118	Provisión e instalación de cableado para circuitos de tomacorrientes TUG LS0H 3x1x2.5 mm2 por caño	ml	12		
:119	Provisión e instalación de tomacorrientes dobles de 10 A para usos generales. Marca Cambre o similar	U	1	8	
:120	Provisión e instalación de llaves de efecto simple. Marca Cambre o similar	U	1	,	
:121	Provisión e instalación de Proyectores con lamp. HQI 250 w 3000 °K o similar para fachada lado Dorrego	U	9	-	
:122	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Lucciola Square cod: 1048 o similar, con lámparas (2x36W 3500K) y equipo completo.	U	1		·
123 🕻	Provisión e instalación de artefactos de iluminación Lucciola Polux cod: T.515 o similar, con lámpara fl. E27 3500K completo.	U	1		

*Los precios deben ser con TVA incluido.

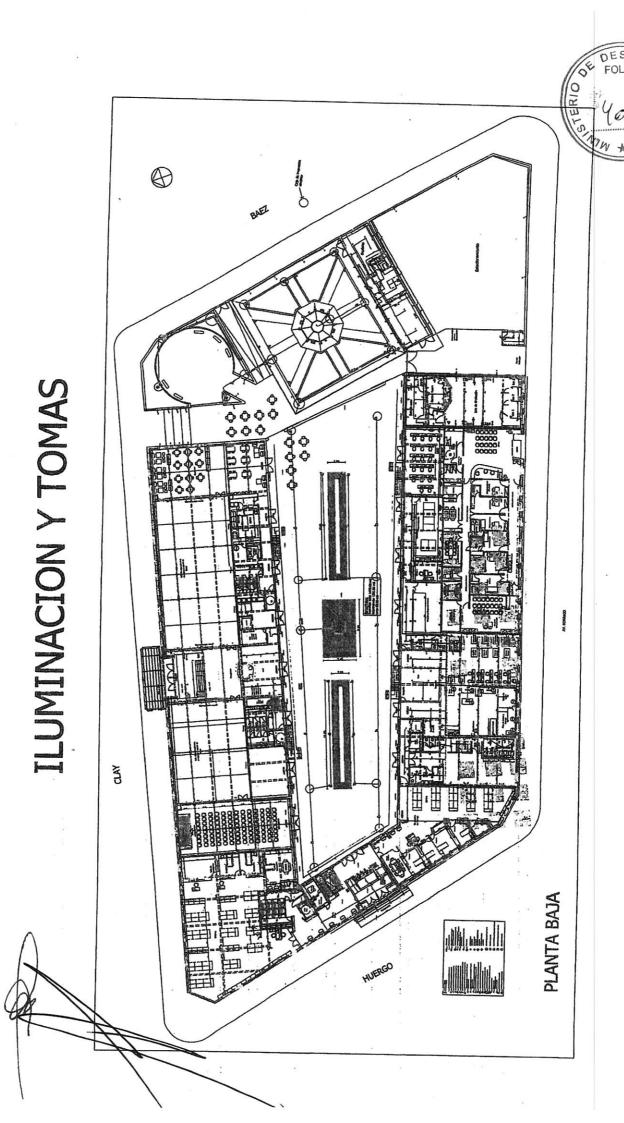






ARTEFACTOS ILUMINACION

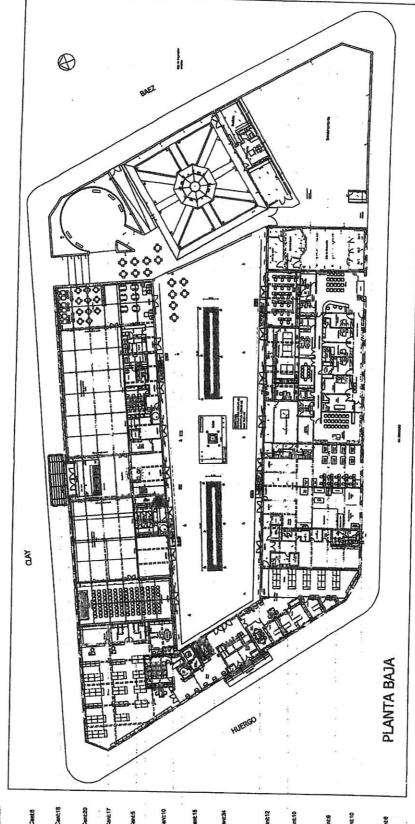





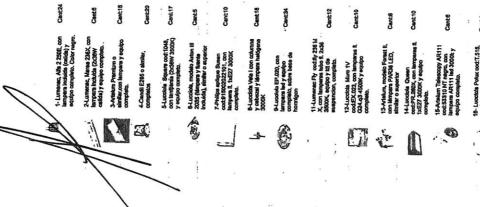

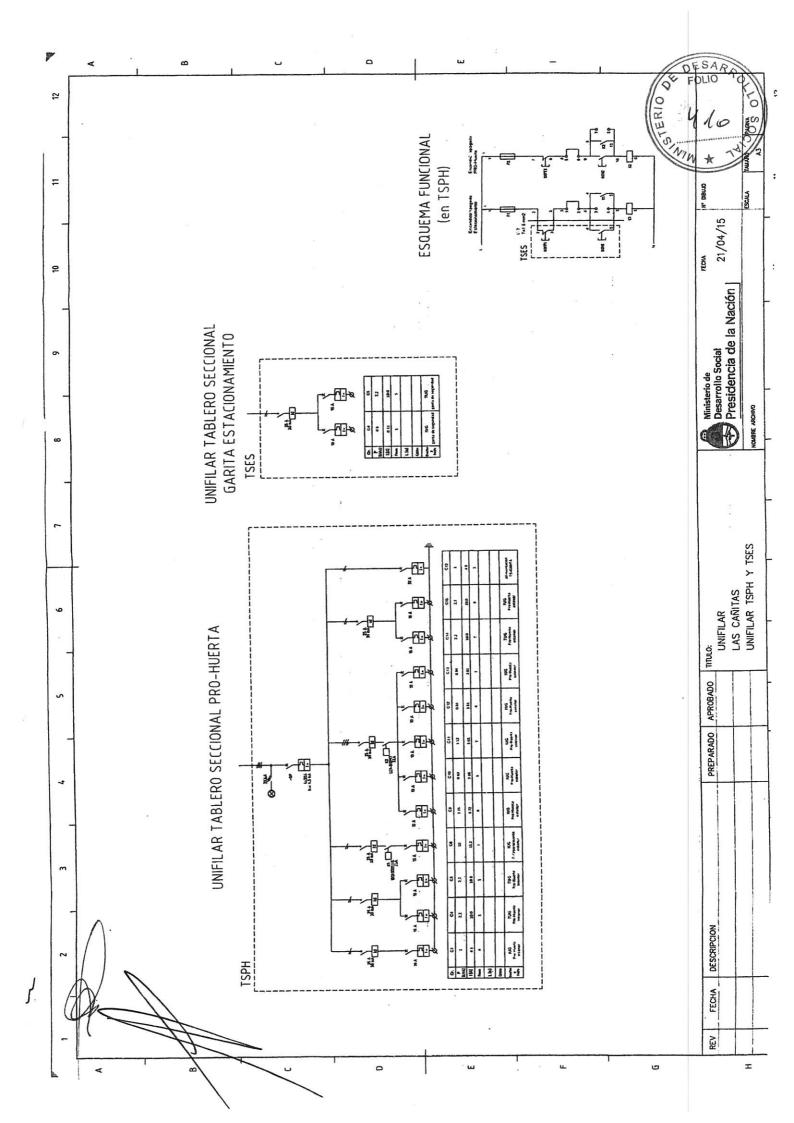

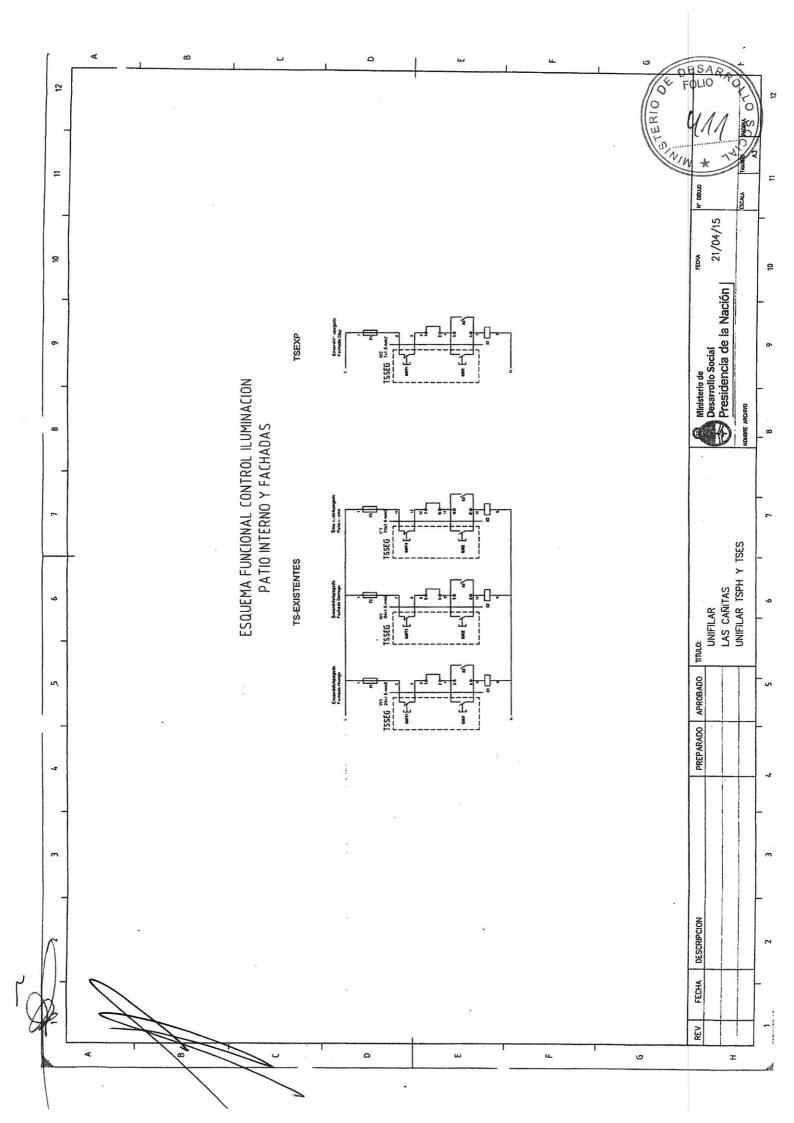

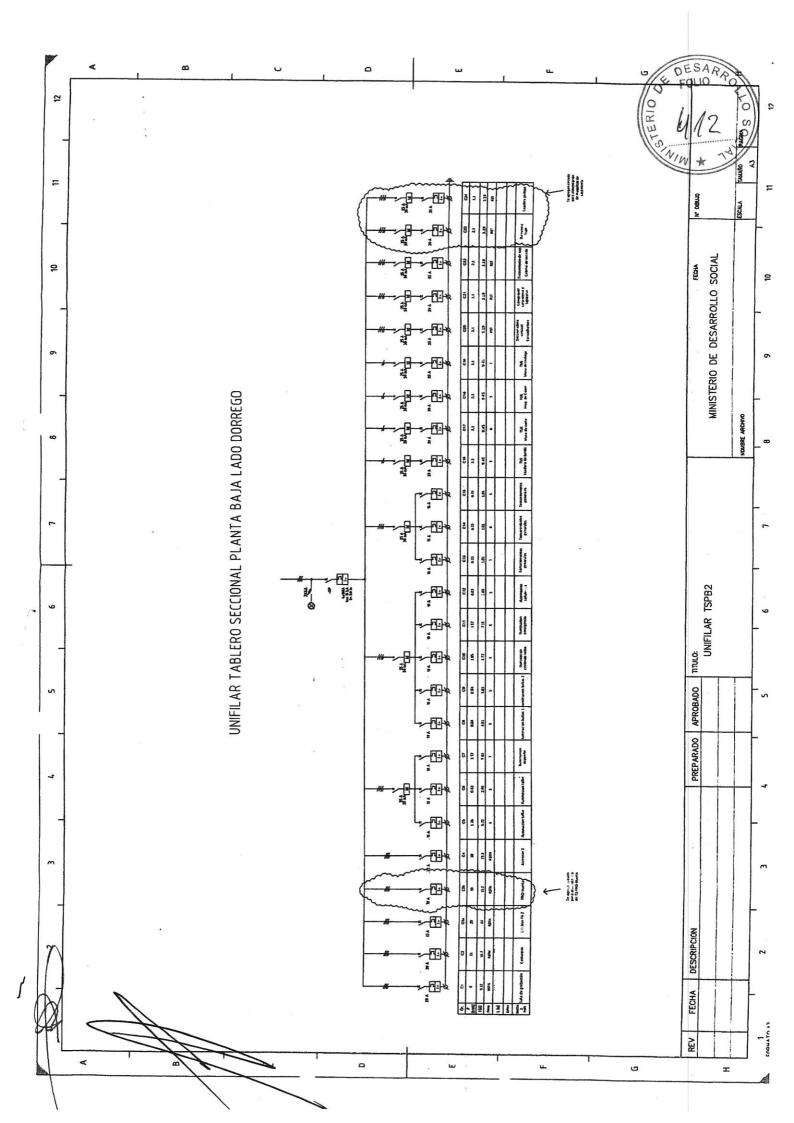

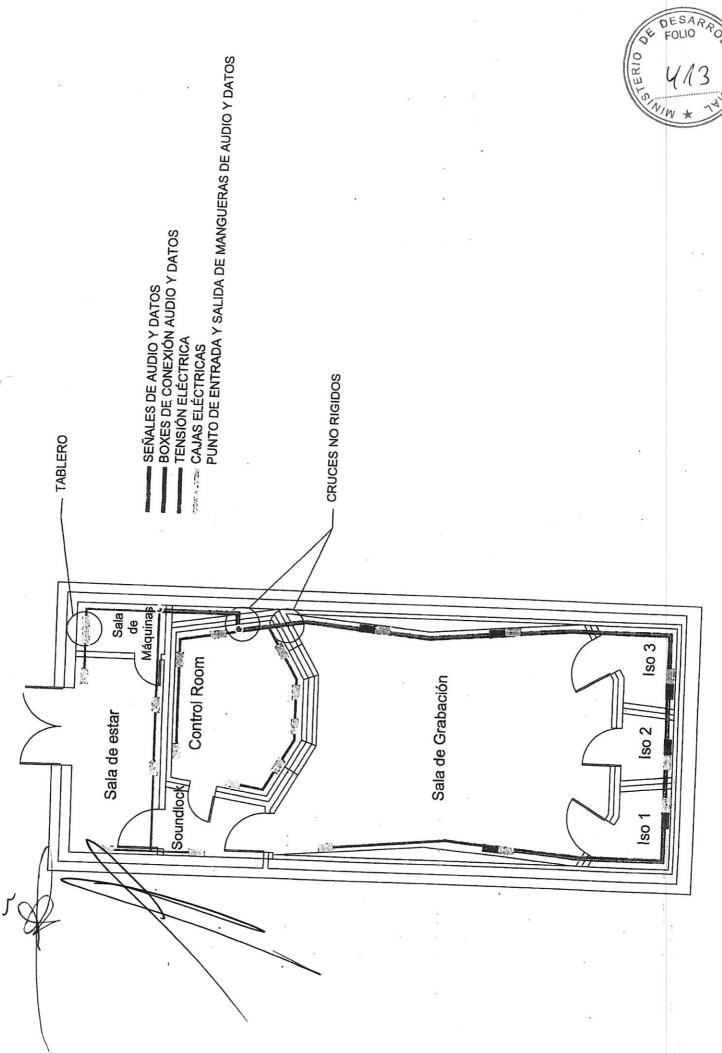





HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Decreto 911/96

Apruébase el Reglamento para la industria de la Construcción.

Bs. As., 5/8/96

Ver Antecedentes Normativos

VISTO las Leyes Nº 19.587, 22.250 y 24.557, y

CONSIDERANDO:

Que existe interés en los sectores sindical y empresarial, en actualizar la reglamentación de la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 19.587, adecuando sus disposiciones a la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557 a fin de aplicaria a las relaciones de trabajo regidas por la Ley Nº 22.250.

Que el mentado interés se plasmó en el acuerdo arribado en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, entre los representantes de la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.O.C.R.A.), por el sector sindical, y la UNION ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION (U.A.C.) y la CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION (C.A.C.), por el sector empresarial.

Que en la industria de la construcción deben contemplarse situaciones especiales, en razón de modalidades de contratación específicas, la existencia de plantas móviles, la actuación en ámbitos geográficos dispersos, el desarrollo de actividades en lugares privados y del dominio público y la ejecución de obras en terrenos propios o de terceros, entre otros.

Que dentro de las particularidades de la industria de la construcción, se destaca la coexistencia dentro de una misma obra, de personal dependiente del comitente, y de uno o más contratistas o subcontratistas, lo que genera situaciones especiales respecto a la determinación de la responsabilidad en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Que, los procesos operativos de la industria de la construcción implican importantes cambios cualitativos y cuantitativos, tanto en los planteles del personal obrero y de conducción, como así también en la entrada y salida de diversos contratistas y subcontratistas, lo que complica la determinación de las responsabilidades emergentes.

Que la industria de que se trata genera riesgos específicos cuya variedad y secuencia, exige un tratamiento diferenciado.

Que los trabajadores de la industria de la construcción poseen una elevada movilidad y rotación, lo que determinó la creación de un régimen especial instituido por la Ley Nº 22.250.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 2) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Apruébase el Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción que, como ANEXO, forma parte integrante del presente Decreto.

Art. 2º — A partir del dictado del presente no serán de aplicación a la industria de la construcción las disposiciones del Decreto Nº 351 de fecha 5 de febrero de 1979, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 1.069 de fecha 23 de diciembre de 1991 y toda otra norma que se oponga al presente.

Art. 3º — Facúltase a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO a otorgar plazos, modificar valores, condicionamientos y requisitos establecidos en el anexo, que se aprueba por el presente Decreto, mediante resolución fundada, y a dictar normas complementarias.

(Artículo sustituido por art. 4º del Decreto Nº 1057/2003 B.O. 13/11/2003).

Art. 4º — Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MENEM. — Jorge A. Rodríguez. — José A. Caro Figueroa.

ANEXO

CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

AMBITO DE APLICACION

ARTICULO 1º — La presente reglamentación será de aplicación en todo el ámbito del territorio de la República Argentina donde desarrollen su actividad los trabajadores definidos en el artículo 3º, incisos c) y d) del presente, en relación de dependencia en empresas constructoras, tanto en el área física de obras en construcción como en los sectores, funciones y dependencias conexas, tales como obradores, depósitos, talleres, servicios auxiliares y oficinas técnicas y administrativas.

ALGANGE

A los efectos de este Decreto, se incluye en el concepto de obra de construcción a todo trabajo de ingeniería y arquitectura replicado sobre inmuebles, propios o de terceros, públicos o privados, comprendiendo excavaciones, demoliciones, construcciones, emotelaciones, mejoras, refuncionalizaciones, grandes mantenimientos, montajes e instalaciones de equipos y toda otra tarea que se derive de o se vincule a, la actividad principal de las empresas constructoras.

DESARA 110 SUJETOS OBLIGADOS 0 ARTICULO 3º — Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito definido en el artículo 1º están sometidos alo cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la Ley Nº 19.587 y esta reglamentación. A tales efectos, se encuentran encuadrados en este régimen: a) El empleador que tenga como actividad la construcción de obras, así como la elaboración de elementos, o que efectúe trabajos exclusivamente para dichas obras en instalaciones y otras dependencias de carácter transitorio establecidas para ese fin, bien sea como contratistas o subcontratistas. b) El empleador de las industrias o de las actividades complementarias o subsidiarias de la industria de la construcción propiamente dicha, sólo en relación al personal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en las obras mencionadas en el inciso a). c) El trabajador dependiente de los referidos empleadores que, cualquiera fuere la modalidad o denominación que se aplique a su contratación o la forma de su remuneración, desempeñe sus tareas en forma permanente, temporaria, eventual o a plazo fijo en las obras o en los lugares definidos en los incisos a) y b). Asimismo, el trabajador que se desempeña en talleres, en depósitos o en parques, en operación de vehículos de transporte, en lugares y actividades conexas a la actividad principal de la construcción. d) Todo otro trabajador encuadrado en el régimen de la Ley Nº 22.250. ARTICULO 4º — El Comitente será solidariamente responsable, juntamente con el o los Contratistas, del cumplimiento de las normas del presente Decreto.

ARTICULO 5º — El Comitente de toda obra de construcción, definida en el artículo 2º del presente, deberá incluir en el respectivo contrato la obligatoriedad del Contratista de acreditar, antes de la iniciación de la misma, la contratación del seguro que cubra los riesgos de trabajo del personal afectado a la misma en los términos de la Ley Nº 24.557 o, en su caso, de la existencia de autoseguro y notificar oportunamente a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) el eventual incumplimiento de dicho

requisito.

ARTICULO 6º — En los casos de obras donde desarrollen actividades simultáneamente dos o más contratistas o subcontratistas, la coordinación de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo estará bajo la responsabilidad del contratista principal, si lo hubiere, o del Comitente, si existiera pluralidad de contratistas. En los instrumentos de dicha coordinación deberá contar la obligación de todos los responsables respecto al cumplimiento de la normativa específica y de los planes de mejoramiento, si los hubiere.

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

ARTICULO 7º — El empleador es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos níveles jerárquicos y de autoridad de cada empresa y de los restantes obligados definidos en la normativa de aplicación, del cumplimiento de los requisitos y deberes consignados en el presente decreto. Estarán a su cargo las acciones y la provisión de los recursos materiales y humanos para el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- a) Creación y mantenimiento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que aseguren la protección física y mental y el bienestar de los trabajadores.
- b) Reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo y de la capacitación específica.

ARTICULO 8º — Los empleadores deberán instrumentar las acciones necesarias y suficientes para que la prevención, la higiene y la seguridad sean actividades integradas a las tareas que cada trabajador desarrolle en la empresa, contratando la asignación de las mismas y de los principios que las sustentan a cada puesto de trabajo y en cada línea de mando, según corresponda, en forma explícita.

ARTICULO 9º — Los empleadores deberán adecuar las instalaciones de las obras que se encuentren en construcción y los restantes ámbitos de trabajo de sus empresas a lo establecido en la Ley Nº 19.587 y esta reglamentación, en los plazos y condiciones que a tal efecto establecerá la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT).

ARTICULO 10. — Los empleadores deberán capacitar a sus trabajadores en materia de Higiene y Seguridad y en la prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, de acuerdo a las características y riesgos propios, generales y específicos de las tareas que cada uno de ellos desempeña.

La capacitación del personal se efectuará por medio de clases, cursos y otras acciones eficaces y se completarán con material didáctico gráfico y escrito, medios audiovisuales, avisos y letreros informativos.

ARTICULO 11. — Los programas de capacitación laboral deben incluir a todos los sectores de la empresa, en sus distintos niveles:

- a) Nivel superior: dirección, gerencia y jefatura.
- b) Nivel intermedio: supervisores, encargados y capataces.
- c) Nivel operativo: trabajadores de producción y administrativos.

La capadtación debe ser programada y desarrollada con Intervención de los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

ARTICULO 12. — El trabajador tiene los siguientes derechos y obligaciones:

a) Gozar de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que garanticen la preservación de su salud y su seguridad.

Someterse a los exámenes periódicos de salud establecidos en las normas de aplicación.

- c) Recibic información completa y fehaciente sobre los resultados de sus exámenes de salud, conforme a las reglas que rigen la ética mèdica.
- d) Someterse las pracesos terapéuticos prescriptos para el tratamiento de enfermedades y lesiones del trabajo y sus consecuencias.

- e) Cumplir con las normas de prevención establecidas legalmente y en los planes y programas de prevención.
- f) Asistir a los cursos de capacitación que se dicten durante las horas de trabajo.
- g) Usar los equipos de protección personal o colectiva y observar las medidas de prevención.
- h) Utilizar en forma correcta los materiales, máquinas, herramientas, dispositivos y cualquier otro medio o elemento con que se desarrolle su actividad laboral.

DESARRO

- i) Observar las indicaciones de los carteles y avisos que indiquen medidas de protección y colaborar en el cuidado de los mismos.
- j) Colaborar en la organización de programas de formación y educación en materia de salud y seguridad.
- k) Informar al empleador todo hecho o circunstancia riesgosa inherente a sus puestos de trabajo.

CAPITULO 2

PRESTACIONES DE MEDICINA Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

SERVICIOS

ARTICULO 13. — A los efectos del cumplimiento del artículo 5º, inciso a) de la Ley 19.587, las prestaciones en materia de medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberán ser realizadas por los Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Dichos servicios estarán bajo la responsabilidad de graduados universitarios, de acuerdo al detalle que se fija en esta reglamentación.

Los objetivos fundamentales de los servicios serán, en sus respectivas áreas, la prevención de todo daño que pudlere causarse a la vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo y la creación de las condiciones para que la Higiene y Seguridad sea una responsabilidad del conjunto de la organización.

ARTICULO 14. — A los fines de la aplicación del presente Decreto se define como "cantidad de trabajadores equivalentes" a la cantidad que resulte de sumar el número de trabajadores dedicados a tareas de producción, más el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del número de trabajadores asignados a tareas administrativas.

CAPITULO 3

PRESTACIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTICULO 15. — El servicio de prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene como misión fundamental implementar la política fijada por el establecimiento en la materia, tendiente a determinar, promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares de trabajo y el más alto nivel de seguridad compatible con la naturaleza de las tareas.

ARTICULO 16. — Las prestaciones de Higiene y Seguridad deberán estar dirigidas por graduados universitarios, a saber:

- a) Ingenieros Laborales,
- b) Licenciados en Higiene y Seguridad en el Trabajo,
- c) Ingenieros; Químicos y Arquitectos con cursos de posgrado en Higiene y Seguridad en el Trabajo de no menos de CUATROCIENTAS (400) horas de duración, autorizados por los organismos oficiales con competencia desarrollados en Universidades estatales o privadas,
- d) Los graduados universitarios que a la fecha del dictado de la presente reglamentación posean incumbencias profesionales habilitantes para el ejercicio de dicha función, o
- e) Los Técnicos en Higiene y Seguridad reconocidos por la Resolución M.T.S.S. Nº 313 de fecha 11 de mayo de 1983.

El ejercicio de la dirección de las prestaciones de Higlene y Seguridad será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad o función en la misma obra en construcción.

(Artículo sustituido por art. 1º de la <u>Resolución Nº 1830/2005</u> de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo B.O. 26/9/2005)

ARTICULO 17. — Estará a cargo del empleador la obligación de disponer la asignación de la cantidad de horas-profesionales mensuales que, en función del número de trabajadores, de la categoría de la actividad y del grado de cumplimiento de las normas específicas de este reglamento, correspondan a cada establecimiento. Las pautas para su determinación serán establecidas por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT).

El empleador deberá prever la asignación de Técnicos en Higiene y Seguridad, con título habilitante reconocido por la autoridad competente, en función de las necesidades de cada establecimiento, como auxiliares de los responsables citados en el artículo 16.

ARTICULO 18. — Los profesionales que dirijan las prestaciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, serán responsables de las obligaciones fijadas por la Ley y esta reglamentación en lo que hace a su misión y funciones específicas, sin perjuicio de obligaciones propias del empleador y restantes responsables definidos en los artículos 3º, 4º, 5º y 6º.

ARTICULO 19. - Se define como:

a) Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo Interno: es el servicio integrado a la estructura de la empresa, dirigido por los graduados universitarios enumerados en el artículo 16, con capacidad operativa suficiente en personal, instalaciones y medios para atender las misiones y funciones que la presente reglamentación les asigne. Este servicio podrá limitarse a una obra determinada y a sus dependencias y servicios auxiliares o extender su área de responsabilidad a todos los ámbitos de trabajo de una misma en su su desenva en la composição de una misma en su final de la composição de una misma en su final de la composição de una misma en su final de la composição de una misma en su final de la composição de una misma en su final de la composição de una misma en su final de la composição de una misma en su final de la composição de una misma en su final de la composição de una misma en su final de la composição de una misma en su final de la composição de una misma en su final de la composição de la composição de la composição de una misma en su final de la composição de

b) Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo Externo: es el servicio que asume la responsabilidad establecida por la Ley Nº 19.587 y esta eglamentación, para prestar servicios a las empresas, con capacidad operativa suficiente en personal, instalaciones y medios.

LEGAJO TECNICO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

DESAR

ARTICULO 20. — El Legajo Técnico estará constituido por la documentación generada por la Prestación de Higiene y Seguridad para el control efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de la obra. Contendrá información suficiente, de acuerdo a las características, volumen y condiciones bajo las cuales se desarrollarán los trabajos, para determinar los riesgos más significativos encada etapa de los mismos.

Además, deberá actualizarse incorporando las modificaciones que se introduzcan en la programación de las tareas que signifiquen alteraciones en el nivel o características de los riesgos para la seguridad del personal.

Deberá estar rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad y será exhibido a la autoridad competente, a su requerimiento.

CAPITULO 5

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA

TRANSPORTE DEL PERSONAL

ARTICULO 21. — Los vehículos utilizados para el transporte deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- a) serán cubiertos.
- b) dispondrán de asientos fijos.
- c) serán acondicionados e higienizados adecuadamente.
- d) no transportarán simultáneamente, en un mismo habitáculo, trabajadores y materiales o equipos, salvo que existan separaciones adecuadas para uno u otro fin.
- e) cumplirán con lo establecido en el capítulo "Vehículos y Maquinarias de Obra" del presente Decreto reglamentario.
- f) dispondrán de escaleras para ascenso y descenso de los trabajadores.

VIVIENDAS PARA EL PERSONAL

ARTICULO 22. — El empleador proveerá alojamiento adecuado para aquellos trabajadores que se encuentren alejados de sus viviendas permanentes a una distancia que no les permita regresar diariamente a ellas. Dichas instalaciones y equipamiento deberán satisfacer las siguientes condiciones:

- a) Los dormitorios alojarán un máximo de dos trabajadores por unidad. Podrán ser modulares o mampuestos, con una altura mínima de DOS CON SESENTA METROS (2,60m.) y una superficie mínima de SEIS METROS CUADRADOS (6m²) para dormitorio individual y de NUEVE METROS CUADRADOS (9m²) para dormitorio doble.
- b) Las terminaciones de pisos, paredes y techos, deben estar resueltos con materiales que permitan una fácil limpieza y desinfección.
- c) Dispondrán de extintores de incendio en cantidad y calidad adecuadas a los posibles riesgos de incendio y a las características constructivas del alojamiento.
- d) La limpieza diarla del alojamiento y la desinfección general del mismo estará a cargo del empleador.
- e) Contarán con iluminación natural y artificial adecuada.
- f) El área de ventilación tendrá una superficie mínima equivalente a una octava parte de la del dormitorio. Se asegurará que en los locales se produzcan cuatro renovaciones de aire por hora.
- g) Todas las aberturas al exterior deberán cerrar de modo tal de evitar filtraciones de aire y agua.
- h) Deberán construirse y equiparse tomando adecuadas precauciones de confort, en función de la zona geográfica de ubicación.
- i) Las habitaciones contarán con el amoblamiento adecuado e individual, con su ropa de cama y aseo, que asegure el buen descanso e higienización de sus ocupantes.
- j) La ropa de cama que hubiere utilizado algún trabajador afectado de enfermedad infecto contagiosa deberá incinerarse.
- k) Se efectuarán tareas de control y lucha contra roedores y vectores, así como de enfermedades transmisibles.

INSTALACIONES SANITARIAS

ARTICULO 23. — Todos los ámbitos de trabajo: frentes de obra, talleres, oficinas, campamentos y otras instalaciones, deberán disponer de servicios sanitarios adecuados e independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y proporcionales al número de personas que trabajen en ellos.

ARTICULO 24. — Los servicios sanitarios deben contar con la siguiente proporción de artefactos cada QUINCE (15) trabajadores:

a) UN (1) inodoro a la turca.

b) UN (1) mingitorio.

c) DOS (2) lavabos.

a) CINCO (Stouchas con agua callente y fría.

En el caso de obras extendidas, la provisión mínima será de un retrete y lavabo con agua fria en cada uno de sus frentes.

r d

ARTICULO 25. — Cuando la obra posea alojamiento temporario y todos los trabajadores vivan en la misma, no sera exigible la parte del grupo sanitarios de los alojamientos. No obstante, si los trabajadores estuvieran expuestos a sustancias tóxicas girritantes. Por para la piel y las mucosas, se deberán instalar duchadores de agua fría.

ARTICULO 26. — Características de los servicios sanitarios:

- a) Caudal de agua suficiente, acorde a la caritidad de artefactos y de trabajadores.
- b) Pisos lisos, antideslizantes y con desagüe adecuado.
- c) Paredes, techos y pisos de material de fácil limpieza y desinfección.
- d) Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que aseguren el cierre del vano en las tres cuartas partes de su altura.
- e) Iluminación y ventilación adecuadas.
- f) Limpieza diaria, desinfección periódica y restantes medidas que impidan la proliferación de enfermedades infecto-contagiosas y transmisibles por vía dérmica.

ARTICULO 27. — Cuando los frentes de obra sean móviles debe proveerse obligatoriamente, servicios sanitarios de tipo desplazable, provistos de desinfectantes y cuyas características de terminación cumplan con lo establecido en el artículo anterior.

VESTUARIOS

ARTICULO 28. — Cuando el personal no viva al pie de obra, se instalarán vestuarios dimensionados gradualmente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Los vestuarios deben ser utilizados únicamente para los fines previstos y mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfección.

ARTICULO 29. — Los vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para cada uno de los trabajadores de la obra. Los trabajadores afectados a tareas en cuyos procesos se utilicen sustancias tóxicas, irritantes o agresivas en cualquiera de sus formas o se las manipule de cualquier manera, dispondrán de armarios individuales dobles, destinándose uno a la ropa y equipo de trabajo y el otro a la vestimenta de calle. El diseño y materiales de construcción de los armarios deberán permitir la conservación de su higiene y su fácil limpieza.

COMEDOR

ARTICULO 30. — El Contratista deberá proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, acordes al número total de personal en obra por turno y a la disposición geográfica de la obra, los que se mantendrán en condiciones de higiene y desinfección que garanticen la salud de los trabajadores.

COCINA

ARTICULO 31. — En caso de existir cocina en la obra, ésta deberá cumplir las medidas de higiene y limpieza que garanticen la calidad de la comida de los trabajadores. Las cocinas deberán estar equipadas con mesada, bacha con agua fría y caliente, campana de extracción de humos y heladeras.

ARTICULO 32. — Los trabajadores a cargo de la preparación de alimentos deben contar con el apto otorgado por el Servicio de Medicina del Trabajo a través de exámenes periódicos. Se les proveerá de delantal, gorro, guantes y barbijo cuando así corresponda.

DESECHOS CLOACALES U ORGANICOS

ARTICULO 33. — La evacuación y disposición de desechos cloacales y aguas servidas debe efectuarse a redes de colección con bocas de registro y restantes instalaciones apropiadas a ese fin, debiendo evitarse:

- a) la contaminación del suelo.
- b) la contaminación de las fuentes de abastecimientos de agua.
- c) el contacto directo con las excretas.

Cuando el número de personas no justifique la instalación de una planta de tratamiento, la disposición final se podrá realizar a pozo absorbente, previo pasaje por cámara séptica.

ARTICULO 34. — El tratamiento de los residuos sólidos hasta su disposición final debe respetar las tres etapas:

- a) almacenamiento en el lugar donde se produjo el residuo.
- b) recolección y transporte.
- c) eliminación y disposición final.

ARTICULO 35. — Se deben proveer recipientes adecuados, con tapa, resistentes a la corrosión, fáciles de llenar, vaciar y tapar, ubicándose los mismos en lugares accesibles, despejados y de fácil limpieza. Los desperdicios de origen orgánico que puedan estar en estado de descomposición deben ser dispuestos en bolsas u otros envases de material plástico.

ARTICULO 36. — La recolección se debe realizar por lo menos una vez al día y en horario regular, sin perjuicio de una mayor exigencia específicamente establecida en el presente Reglamento, debiendo los trabajadores que efectúen la tarea estar protegidos con equipamiento apropiado. La operación se efectuará tomando precauciones que impidan derramamientos, procediéndose posteriorgente al lavado y desinfectado de los equipos utilizados.

AGUA DE USO SONSUMO HUMANO

ARTICULO 32 — Se antiende por agua para uso y consumo humano la que se emplea para beber, higienizarse y preparar alimentos. Debe cumplir con los requisitos establecidos para el agua potable por las autoridades competentes. En caso de que el agua suministrada provenga de perforaciones o de otro origen que no ofrezca suficientes garantías de calidad, deberán efectuarse análisis físico-químicos y bacteriológicos as comienzo de la actividad, bacteriológicos en forma semestral y físico-químicos en forma

1 &

anual.

ARTICULO 38. — Se debe asegurar en forma permanente el suministro de agua potable a todos los trabajadores, cualqu lugar de sus tareas, en condiciones, ubicación y temperatura adecuados.

ARTICULO 39. — Los tanques de reserva y bombeo deben estar construidos con materiales no tóxicos adecuados a la función contando con válvulas de limpieza y se les efectuará vaciado e higienización periódica y tratamiento bactericida.

ARTICULO 40. — Cuando el agua no pueda ser suministrada por red, deberá conservarse en depósitos cerrados provistos de ubicados en cada frente de obra, los que serán de material inoxidable no tóxico, de cierre hermético y de fácil limpieza.

ARTICULO 41. — El agua para uso industrial debe ser claramente identificada para evitar su ingesta.

CAPITULO 6

NORMAS GENERALES APLICABLES EN OBRA

CONDICIONES GENERALES DEL AMBITO DE TRABAJO

ARTICULO 42. — Las condiciones generales del ámbito donde se desarrollen las tareas deberán ser adecuadas según su ubicación geográfica y características climáticas existentes en el mismo, como así también según la naturaleza y duración de los trabajos.

Cuando existan factores meteorológicos o de otro origen, tales como lluvias, vientos, derrumbes, etc., de magnitud que comprometan la seguridad de los trabajadores, se dispondrá la interrupción de las tareas mientras subsistan dichas condiciones.

MANIPULACION DE MATERIALES

ARTICULO 43. — Los trabajadores encargados de manipular cargas o materiales, deben recibir capacitación sobre el modo de levantarias y transportarias para no comprometer su salud y seguridad. El responsable de la tarea verificará la aplicación de las medidas preventivas.

ARTICULO 44. — Cuando se manipulen productos de aplicación en caliente, los tanques, cubas, marmitas, calderas y otros recipientes que se utilicen para calentar o transportar alquitrán, brea, asfalto y otras sustancias vituminosas deberán:

- a) ser resistentes a la temperatura prevista.
- b) poseer cierres que eviten derrames.
- c) estar diseñados con aptitud para sofocar el fuego que se pueda producir dentro de dichos recipientes.
- d) cumplir con lo establecido en el capítulo correspondiente a: instalaciones de presión, protección contra incendio y riesgos eléctricos.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

ARTICULO 45. — En el almacenamiento de materiales deben cumplirse las siguientes condiciones:

- a) Las áreas afectadas serán adecuadas a las características de los materiales y en las mismas deberán observarse limpieza y orden, de manera que se proteja la seguridad de los trabajadores.
- b) Contarán con vías de circulación apropiadas.
- c) Los materiales a almacenar se dispondrán de modo tal de evitar su deslizamiento o caída.
- d) Las operaciones de retiro de materiales de las estibas no deben comprometer la estabilidad de las mismas.
- e) Cuando se estiben materiales en hileras, se debe dejar una circulación entre ellas cuyo ancho dependerá de las características del material, fijándose un mínimo de SESENTA CENTIMETROS (60 cm.).
- f) Cuando se almacenen materiales en bolsas, deben trabarse en forma tal de evitar su deslizamiento o caída.
- g) Los ladrillos, tejas, bloques, etc., deben apilarse sobre una base sólida y nivelada, sean un piso plano o tarima. Cuando supere UN METRO (1 m.) de altura, deben escalonarse hacia adentro trabándose las "camadas" entre sí.
- h) Las barras de hierro deben sujetarse firmemente para evitar que rueden o se desmoronen.
- i) Cuando se almacene material suelto como tierra, grava, arena, etc. no se deberá afectar el tránsito del personal.
- j) Los caños que se estiben deben afirmarse mediante cuñas o puntales.
- k) Cuando materiales pulvurulentos sueitos deban almacenarse en silos, tolvas o recipientes análogos, éstos cumplirán lo establecido en el capítulo "Silos y Tolvas".
- I) Se debe proveer medios adecuados y seguros para acceder sobre las estibas.

ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA

ARTICULO 46. — Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda obra, debiendo disponerse los materiales, herramientas, desechos, etc., de modo que no obstruyan los lugares de trabajo y de paso.

Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como hierros, clavos, etc., que signifiquen riesgo para la seguridad de los tranajadores.

CIRCULACION

ARTICULO 47. — En la programación de pobra, deben tenerse en cuenta circulaciones peatonales y vehiculares en lo que hace a su

trazado y delimitación.

Será obligatorio proveer medios seguros de acceso y salidas en todos y cada uno de los lugares de trabajo. Los trabajadores deben utilizar estos medios obligatoriamente en todos los casos.

DESAR

0

ARTICULO 48. — Para el caso de obra lineal y para aquellos lugares de trabajo a los que se acceda a través de predios de se analizará cada situación en particular, tendiendo a cumplimentar lo establecido en el articulo anterior.

CALEFACCION, ILUMINACION Y VENTILACION

ARTICULO 49. — Cuando en los lugares de trabajo existan calefactores los mismos deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) no serán de llama abierta.
- b) los calefactores por combustión deben apoyarse sobre superficies o asientos incombustibles que cubran un espacio suficiente a su alrededor y mantenerse alejados de materiales combustibles.
- c) los calefactores por combustión utilizados que se usen en lugares cerrados deben contar con dispositivos para evacuar los gases al exterior, aislados térmicamente cuando estén en contacto con materiales combustibles, aun tratándose de instalaciones provisorias.

PROTECCION CONTRA CAIDA DE OBJETOS Y MATERIALES

ARTICULO 50. — Cuando por encima de un plano de trabajo se estén desarrollando tareas con riesgos de caída de objetos o materiales, será obligatorio proteger a los trabajadores adoptando medidas de seguridad adecuadas a cada situación. La determinación de las mismas será competencia del responsable de Higiene y Seguridad, estando la verificación de su correcta aplicación a cargo del responsable de la tarea.

ARTICULO 51. — El transporte y traslado de los materiales y demás insumos de obra, tanto vertical como horizontal, se observando adecuadas medidas de seguridad.

PROTECCION CONTRA LA CAIDA DE PERSONAS

ARTICULO 52. — El riesgo de caída de personas se debe prevenir como sigue:

- a) Las aberturas en el piso se deben proteger por medio de:
- cubiertas sólidas que permitan transitar sobre ellas y, en su caso, que soporten el paso de vehículos. No constituirán un obstáculo para la circulación, debiendo sujetarse con dispositivos eficaces que impidan cualquier desplazamiento accidental. El espacio entre las barras de las cubiertas construídas en forma de reja no superará los CINCO CENTIMETROS (5 cm.).
- barandas de suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuestos, cuando no sea posible el uso de cubiertas. Dichas barandas serán de UN METRO (1 m.) de altura, con travesaños intermedios y zócalos de QUINCE CENTIMETROS (15 cm.) de altura.
- cualquier otro medio eficaz.
- b) Aberturas en las paredes al exterior con desnivel:
- las aberturas en las paredes que presenten riesgo de caída de personas deben estar protegidas por barandas, travesaños y zócalos, según los descripto en el ítem a).
- cuando existan aberturas en las paredes de dimensiones reducidas y se encuentren por encima del nivel del piso a UN METRO (1m.) de altura como máximo, se admitirá el uso de travesaños cruzados como elementos de protección.
- c) Cuando los parámetros no hayan sido construidos y no se utilicen barandas, travesaños y zócalos como protección contra la caída de personas, se instalarán redes protectoras por debajo del plano de trabajo. Estas deben cubrir todas las posibles trayectorias de caídas. Estas redes salvavidas tendrán una resistencia adecuada en función de las cargas a soportar y serán de un material cuyas características resistan las agresiones ambientales del lugar donde se instalen. Deberán estar provista de medios seguros de anclaje a punto de amarre fijo.

Se colocarán como máximo a TRES METROS (3 m.) por debajo del plano de trabajo, medido en su flecha máxima.

d) Es obligatoria la identificación y señalización de todos los lugares que en obra presenten riesgo de caída de personas y la instalación de adecuadas protecciones.

PROTECCION CONTRA LA CAIDA DE PERSONAS AL AGUA

ARTICULO 53. — Cuando exista riesgo de calda al agua, será obligatorio proveer a los trabajadores de chalecos salvavidas y demás elementos de protección personal que para el caso se consideren apropiados. Se preverá la existencia de medios de salvamento, en su caso, tales como redes, botes con personal a bordo y boyas salvavidas.

TRABAJO CON RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL

ARTICULO 54. — Se entenderá por trabajo con riesgo de caída a distinto nivel a aquellas tareas que involucren circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a DOS METROS (2 m.) con respecto del plano horizontal inferior más próximo.

ARTICULO 55. — Es obligatoria la instalación de las protecciones establecidas en el artículo 52, como así también la supervisión directa por parte del responsable de Higlene y Seguridad, de todos aquellos trabajos que, aun habiéndose adoptado todas las medidas de seguridad correspondientes, presenten un elevado riesgo de accidente para los trabajadores.

ARTICULO 56. — Todas las medidas anteriormente citadas se adoptarán sin perjuicio de la obligatoriedad por parte del empleador de la provisión de elementos de protección personal acorde al riesgo y de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo "Equipos y elementos de protección personal".

ANTICULO 57. — Cuando la tarea sea de corta duración y no presente un elevado riesgo a juicio del responsable de Higlene y Seguridad, las medidas de seguridad colectivas anteriormente citadas no serán de aplicación obligatoria. En estos casos, los ciaturones de seguridad anciados en puntos fijos y la permanencia en el lugar de trabajo de dos trabajadores y la directa supervision del responsable de la tarea, serán las mínimas medidas de seguridad obligatorias a tomar.

ľ

TRABAJOS EN POZOS DE ASCENSORES, CAJAS DE ESCALERAS Y PLENOS

ARTICULO 58. — Durante la instalación o el cambio de ascensores, o cualquier otro trabajo efectuado en una caja o pazo, será obligatorio instalar una cubierta a un piso por encima de aquél donde se efectúa el trabajo, para proteger a los trabajadares contra la caída de objetos. Dicha cubierta protegerá toda abertura y tendrá adecuada resistencia mecánica.

ARTICULO 59. — Será obligatorio instalar una red protectora o elemento de similares características acorde a lo establecido en el capítulo "Lugares de trabajo", ítem "Protección contra la caída de personas", así como la provisión de equipos y elementos de protección personal acorde al riesgo y de acuerdo a lo estipulado en el capítulo correspondiente.

DESARRO

C

ARTICULO 60. — Si existiere un ascensor contiguo, será obligatorio colocar una separación eficaz para impedir cualquier contacto accidental con dicho ascensor y su contrapeso.

TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA

ARTICULO 61. — Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en este Reglamento en sus distintos capítulos.

Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de los trabajadores por el tránsito de peatones y vehículos.

Para ello, se utilizarán los medios indicados en el capítulo "Señalización" de esta Regiamentación.

ARTICULO 62. — Antes de comenzar las tareas, el responsable de las mismas deberá verificar que las señalizaciones, vallados y cercos existentes en obra se encuentren en buenas condiciones de uso y en los lugares preestablecidos. En caso de que el riesgo lo justifique, se asignarán señaleros, a quienes se les proveerá de los elementos de protección personal descriptos en el capítulo correspondiente en lo concerniente a señales reflexivas.

ARTICULO 63. — Cuando se realicen trabajos noctumos, será obligatorio entregar a todos los trabajadores elementos reflectivos de alta visibilidad, de acuerdo a lo establecido en el capítulo de Equipos y Elementos de Protección Personal. Se proveerá además, de elementos de iluminación.

ARTICULO 64. — En la realización de trabajos cercanos a líneas de servicios de infraestructura (electricidad, gas, etc.) se deberán tomar medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores. Cuando dichos trabajos impliquen un alto riesgo (gasoducto de alta presión, líneas de alta y media tensión aérea o subterránea, etc.) será obligatoria la supervisión de los trabajos en forma directa por parte del responsable de la tarea, observando las indicaciones específicas del Servicio de Higiene y Seguridad.

ARTICULO 65. — Cuando existan factores tales como lluvias, viento, derrumbes u otros, que comprometan la seguridad de los trabajadores, se interrumpirán las tareas mientras subsistan dichas condiciones.

SEÑALIZACION EN LA CONSTRUCCION

ARTICULO 66. — El responsable de Higiene y Seguidad indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra.

Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas.

ARTICULO 67. — Todas las herramientas, equipos y maquinarias deberán contar con señalamiento adecuado a los riesgos que genere su utilización, para prevenir la ocurrencia de accidentes.

ARTICULO 68. — Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas.

Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, ideogramas, etc., que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

ARTICULO 69. — La señalización de los lugares de acceso, caminos de obra, salidas y rutas de escape deberán adecuarse al avance de la obra.

ARTICULO 70. — Los trabajadores ocupados en la construcción de carreteras en uso deben estar provistos de equipos de alta visibilidad de acuerdo a lo establecido en el Capítulo de "Equipos y elementos de protección personal" y protegidos de la circulación vehicular mediante vallados, señales, luces, vigías u otras medidas eficaces.

ARTICULO 71. — Cuando vehículos y máquinas de obra deban trabajar maniobrando con ocupación parcial o total de la vía pública habilitada al tránsito, además de instalar señales fonoluminosas se deben asignar señaleros en la medida de lo necesario.

ARTICULO 72. — Las partes de máquinas, equipos y otros elementos de obra, así como los edificios pertenecientes a la obra en forma permanente o transitoria, cuyos colores no hayan sido establecidos, se pintarán de cualquier color que sea suficientemente contrastante con los de seguridad y no provoque confusiones.

Las partes móviles de máquinas y equipos de obra serán señalizadas de manera tal que se advierta fácilmente cuál es la parte en movimiento y cuál la que permanece en reposo.

ARTICULO 73. — Las cañerías por las que circulen fluidos se pintarán con los colores establecidos en la Norma IRAM correspondiente.

INSTALACIONES ELECTRICAS

ARTICULO 74. — Niveles de tensión:

efectos de la presente reglamentación se consideran los siguientes niveles de tensión:

a) Muy baja tensión de seguridad (MBTS). En los ambientes secos y húmedos se considerará como tensión de seguridad hasta VENTICOATRO (24) voltios respecto a tierra. En los mojados o impregnados de líquidos conductores, la misma será determinada en cada caso per l'esponsable de Higiene y Seguridad, no debiéndose superar en ningún caso la MBTS.

b) Baja tensión (61): tensión basta MIL (1000) voltios (valor eficaz) entre fases (Norma IRAM 2001).

1

- L (38.800) voltios
- c) Media tensión (MT): corresponde a tensiones por encima de MIL (1000) voltios y hasta TREINTA Y TRES MIL (38.600) voltios inclusive.
- d) Alta tensión (AT): corresponde a tensiones por encima de TREINTA Y TRES MIL (33.000) voltios.

ARTICULO 75. - Distancias de Seguridad:

Para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio, las separaciones mínimas, medidas entre cualquier punto con tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario o de las herramienta no aisladas por él utilizadas en la situación más desfavorable que pudiera producirse, serán las siguientes:

TABLA Nº 1

Nivel de Tensión		Distancia mínima
hasta 24 v		sin restricción
más de 24 v hasta 1 kv.	1	0,8 m. (1)
más de 1 kv hasta 33 kv.		0,8 m.
más de 33 kv. hasta 66 kv.		0,9 m. (2)
más de 66 kv. hasta 132 kv.		1,5 m.
más de 132 kv. hasta 150 kv.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,65 m.
más de 150 kv. hasta 220 kv.		2,1 m.
más de 220 kv. hasta 330 kv.		2,9 m.
más de 330 kv. hasta 500 kv.	:	3,6 m.

- (1) Estas distancias pueden reducirse a SESENTA CENTIMETROS (60 cm.) por colocación sobre los objetos con tensión de pantallas aislantes de adecuado nivel de aislación y cuando no existan rejas metálicas conectadas a tierra que se interpongan entre el elemento con tensión y los operarios.
- (2) Para trabajos a distancia. No se tendrá en cuenta para trabajos a potencial.

ARTICULO 76. — El personal que realice trabajos en instalaciones eléctricas deberá ser adecuadamente capacitado por la empresa sobre los riesgos a que estará expuesto y en el uso de material, herramientas y equipos de seguridad. Del mismo modo recibirá instrucciones sobre cómo socorrer a un accidentado por descarga eléctrica, primeros auxilios, lucha contra el fuego y evacuación de locales incendiados.

ARTICULO 77. — Trabajos con tensión:

Se definen tres métodos:

- a) A contacto: usado en instalaciones de BT, consisten en separar al operario de las partes en tensión y de las a tensión de tierra, con elementos y herramientas aislados.
- b) A distancia: consiste en la aplicación de técnicas, elementos y disposiciones de seguridad, tendientes a alejar al operario de los puntos con tensión empleando equipos adecuados.
- c) A potencial: usado para líneas de transmisión de más de TREINTA Y TRES (33) kilovoltios nominales. Consiste en aislar al operario del potencial de tierra y ponerio al mismo potencial del conductor.

ARTICULO 78. — Trabajos y Maniobras en Instalaciones de Baja Tensión:

- a) Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en BT se procederá a identificar el conductor o instalación sobre lo que se deberá trabajar.
- b) Toda instalación será considerada bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con aparatos, detectores o verificadores, destinados al efecto.
- c) No se emplearán escaleras metálicas, metros, aceiteras y otros elementos de materiales conductores en instalaciones con tensión.
- , d) Siemare que sea posible, deberá dejarse sin tensión la parte de la Instalación sobre la que se vaya a trabajar.

Trabajos sin tensión:

a) En los puntos de dimentación de la instalación, el responsable del trabajo deberá:

I. Seccionar la parte de la instalación donde se vaya a trabajar, separándola de cualquier posible alimentación, mediante la apertura de los aparatos de seccionamientos más próximos a la zona de trabajo.

II. Bloquear en posición de apertura los aparatos de seccionamiento indicados en 1). Colocar en el mando de dichos aparatos un rótulo de advertencia, bien visible, con la inscripción "Prohibido Maniobrar" y el nombre del Responsable del Trabajo que ordenará su colocación para el caso que no sea posible inmovilizar fisicamente los aparatos de seccionamiento. El bloqueo de un aparata de corte o de seccionamiento en posición de apertura, no autoriza por sí mismo a trabajar sobre él.

Para hacerlo deberá consignarse la instalación, como se detalla.

- III. Consignación de una instalación, línea o aparato. Se denomina así el conjunto de operaciones destinadas a:
- Separar mediante corte visible la instalación, línea o aparato, de toda fuente de tensión.
- Verificar la ausencia de tensión con los elementos adecuados.
- Efectuar puestas a tierra y en cortocircuitos necesarias, en todos los puntos de acceso por si pudiera llegar tensión a la instalación, como consecuencia de una maniphra errónea o falla de sistema.
- IV. Colocar la señalización necesaria y delimitar la zona de trabajo.
- Descargar la instalación.
- b) En el lugar de trabajo:

El responsable de la tarea deberá a su vez repetir los puntos a apartados 1, 2, 3 y 4 como se ha indicado, verificando tensión en el neutro y el o los conductores, en el caso de línea aérea. Verificará los cortocircuitos a tierra, todas las partes de la instalación que accidentalmente pudieran verse energizadas y delimitará la zona de trabajo, si fuera necesario.

- c) Reposición del servicio: Después de finalizados los trabajos, se repondrá el servicio cuando el responsable de la tarea compruebe personalmente que:
- I. Todas las puestas a tierra y en cortocircuito por él colocadas han sido retiradas.
- II. Se han retirado herramientas, materiales sobrantes, elementos de señalización y se levantó el bloqueo de aparatos de seccionamiento.
- III. El personal se haya alejado de la zona de peligro y que ha sido instruido en el sentido que la zona ya no está más protegida.
- IV. Se ha efectuado la prueba de resistencia de aislación.
- d) Reenergización: Una vez efectuados los trabajos y comprobaciones indicados, el responsable de la tarea procederá a desbloquear los aparatos de seccionamiento que se habían hecho abrir. Retirará los carteles señalizadores.

ARTICULO 80. — Trabajos y maniobras en instalaciones de Media Tensión y Alta tensión.

- a) Todo trabajo o maniobra en Media tensión o Alta tensión deberá estar expresamente autorizado por el responsable de la tarea, quien dará las instrucciones referentes a disposiciones de seguridad y formas operativas.
- b) Toda instalación de Media tensión o de Alta tensión siempre será considerada como instalación con tensión hasta tanto se compruebe lo contrario con detectores apropiados y se le conecte a tierra.
- c) Cada equipo de trabajo deberá contar con el material de seguridad necesario para el tipo de tarea a efectuar, y además los equipos de salvataje y un botiquín de primeros auxilios para el caso de accidentes. Todo el material de seguridad deberá verificarse visualmente antes de cada trabajo, sin perjuicio de las inspecciones periódicas que realice el responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. No debe ser utilizado ningún elemento defectuoso.

ARTICULO 81. — Ejecución de trabajos sin tensión:

- a) En los puntos de alimentación:
- I. Se abrirán con cortes visibles todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. Cuando el corte no sea visible en el interruptor, deberán abrirse los seccionadores a ambos lados del mismo, asegurándose que todas las cuchillas queden totalmente abiertas.
- II. Se enclavarán o bloquearán los aparatos de corte o seccionamiento.

En los lugares donde ello se lleve a cabo, se colocarán carteles de señalización fácilmente visibles.

- III. Se verificará la ausencia de tensión con detectores apropiados, sobre cada una de las partes de la línea, instalación o aparatos, que se vaya a consignar.
- IV. Se pondrán a tierra y en cortocircuito, con elementos apropiados, todos los puntos de alimentación de la instalación. si la puesta a tierra se hiciera por seccionadores de tierra, deberán asegurarse que las cuchillas de dichos aparatos se encuentren, todas, en las correspondiente posición de cerrado.
- b) En el lugar de trabajo:
- I. Se verificará la ausencia de tensión.
- II. Se descargará la instalación.
- III. Se pondra a tierra y en cortocircuito todos los conductores y parte de la instalación que accidentalmente pudieran verse energizadas. Estas operaciones se efectuarán también en las líneas aéreas en construcción o separados de toda fuente de energía.
- IV. Se delimitará la zona protegida



DESAR FOLIO. c) Reposición del servicio: Se restablecerá el servicio solamente cuando se tenga la seguridad de que no queda nadie trabajando en la instanación. La operaciones que conducen la puesta en servicio de las instalaciones, una vez finalizado el trabajo, se harán en el siguiente orden: I. En el lugar de trabajo: - Se retirarán las puestas a tierra y el material de protección complementario. — El responsable de la tarea después del último reconocimiento, hará realizar una prueba de rigidez dieléctrica con una tensión de prueba en corriente continua que, como mínimo, tendrá el valor expresado por la fórmula: U prueba = (2 x U fase) + 1.000 v. (Normas IRAM, NEC, VDE, o UE). - Posteriormente, y de obtenerse resultados satisfactorios, se dará aviso que el trabajo ha concluido. II. En los puntos de alimentación: - Una vez recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se retirará el material de señalización. ARTICULO 82. — Ejecución de trabajos con tensión: Los mismos se deberán efectuar: a) Con métodos de trabajos específicos, siguiendo las normas técnicas que se establecen en las instrucciones para estos tipos de trabajos. b) Con material, equipo de trabajo y herramientas que satisfagan las normas de seguridad. c) Con autorización especial del profesional designado por la empresa, quien detallará expresamente el procedimiento a seguir en el trabajo, en lo atinente a la seguridad. d) Bajo el control constante del responsable de la tarea. ARTICULO 83. — Ejecución de trabajos en proximidad de instalaciones de Media Tensión y Alta Tensión en servicio:

En caso de efectuarse trabajos en las proximidades inmediatas de conductores o aparatos de media tensión o alta tensión, energizados y no protegidos, los mismos se realizarán atendiendo las instrucciones que, para cada caso en particular, de el responsable de la tarea, quien se ocupará que sean constantemente mantenidas las medidas de seguridad por él fijadas y la observación de las distancias mínimas de seguridad establecidas en Tabla Nº 1 prevista en el artículo 75 del presente.

ARTICULO 84. — Disposiciones complementarias referentes a las canalizaciones eléctricas.

Líneas aéreas:

- a) En los trabajos de líneas aéreas de diferentes tensiones se considerará, a efectos de las medidas de seguridad a observar, la tensión más elevada que soporten. Esto también será válido en el caso de que algunas de tales líneas sea telefónica.
- b) En las líneas de dos o más circultos, no se realizarán trabajos en uno de ellos estando los otros con tensión, si para su ejecución es necesario mover los conductores de forma que puedan entrar en contacto o acercarse excesivamente.
- c) En los trabajos a efectuar en los postes se usarán, además del casco protector con barbijo, trepadores y cinturones de seguridad. Las escaleras utilizadas en estos trabajos estarán construidas con materiales alslantes.
- d) Cuando en estos trabajos se empleen vehículos dotados de cabrestantes o grúas, se deberá evitar el contacto con las líneas en tensión y la excesiva cercanía que pueda provocar una descarga disruptiva a través del aire.
- e) Se suspenderá el trabajo cuando exista inminencia de tormentas.
- f) La transmisión de órdenes de energización o corte debe ser efectuada a través de medios de comunicación persona a persona y la repetición de la orden será hecha en forma completa e indudable por quien la tenga que ejecutar, lo que se concretará sólo después de haber recibido la contraseña previamente acordada.

Canalizaciones subterráneas:

- a) Todos los trabajos cumplirán con las disposiciones concernientes a trabajos y maniobras en baja tensión o media tensión y alta tensión, según sea el nivel de tensión de la Instalación.
- b) Para interrumpir la continuidad del circuito de una red a tierra en servicio se colocará previamente un puente conductor a tierra en el lugar de corte y la persona que realice este trabajo estará correctamente aislada.
- c) En la apertura de zanjas o excavaciones para reparación de cables subterráneos se colocarán previamente barreras u obstáculos, así como la señalización que corresponda.
- d) En previsión de atmósferas peligrosas, cuando no puedan ventilarse desde el exterior o en caso de riesgo de incendio en la instalación subterránea, el operario que deba entrar en ella llevará máscara protectora y cinturón de seguridad con cable de vida, que otro trabajador sujetará desde el exterior.
- e) En las redes generales de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas se suspenderá el trabajo al probar las líneas y en caso

ARTICULO 8 Trabajos y maniobras en dispositivos y locales eléctricos.

Celdas y locale stalaciones:

a) No se deberán abrir o la las lejas o puertas de protección de celdas en una instalación de media tensión y alta tensión antes